

様式 5 （日本工業規格 A 4 縦長型）

質問回答書

産技総研第69号
令和 8 年 7 月 9 日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	特殊空調設備改修工事
質問内容	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

入札事務担当者情報


部署名	総務部経理課
氏名	大下 和美
電話番号	046-236-1500 内線 5016
FAX	046-236-1525
Eメールアドレス	om-keiri@kistec.jp

令和8年7月9日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

質問・回答書（特殊空調設備改修工事）

No.	質問内容	回答
1	設計書において「計装工事類」が「1 式」と記載されておりますが、適正な見積積算を行うため、計装工事に含まれる工事内容及び数量の内訳をご教示ください。 また、制御電源工事、自動制御機器、制御盤改造、制御配線、調整費等の対象範囲につきましても、併せてご教示くださいますようお願いいたします。	既存入替計画のため、各箇所5芯の制御線（制御器本体と加湿ユニット間）、および3系統（制御・状態監視・警報）の信号線（制御ユニットと中央監視へ接続している盤内コントローラー（図面参照）間）が対象になります。 工事完了後、試運転にて各実験室の所定の温湿度を維持制御し、中央監視盤上の表示・操作に問題がないことを確認・調整して頂きます。
2	加湿器の後継機種選定において、現在の加湿器の能力等の仕様書や電気配線図等の資料をご教示ください。 また、現在の加湿器の動作種類（比例制御・ON/OFF制御）及び制御信号、制御条件等の制御仕様についてもご教示くださいますようお願いいたします。	電源容量含め既存の仕様については、本公告の仕様書別紙および添付図面をご確認下さい。既存は全て比例制御（4-20）ですが、今回仕様見直しにより2台を比例制御、それ以外をON/OFF制御としています。
3	ACU-3C OAファン取り替え後継機種選定において、既存の近藤工業製品の詳細（仕様書等）の資料をご教示ください。	別添のメーカー承認図にてご確認ください。

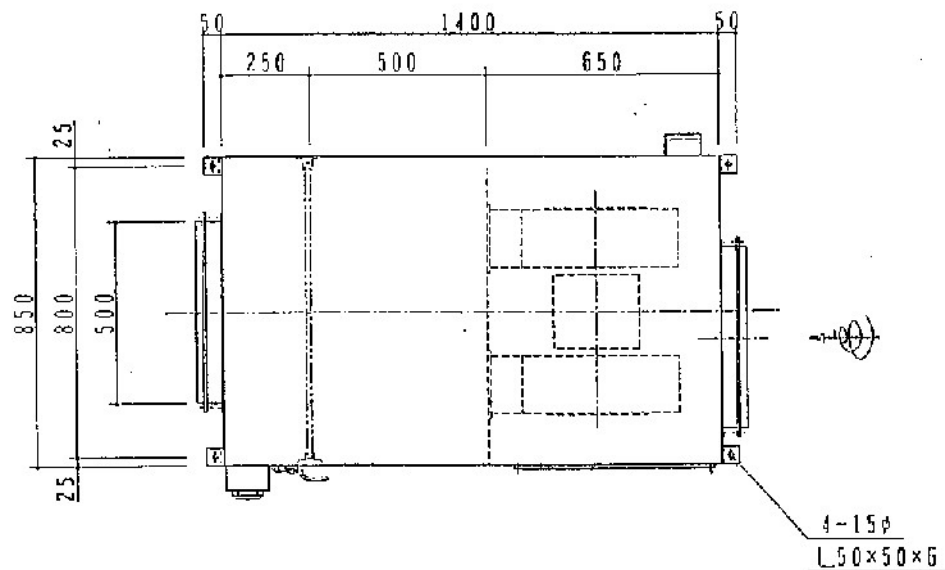

仕 様	
本 体	SS1.6 メラミン焼付塗装 (塗装色:)
プレフィルタ	可洗不織布 (400×500×15) 連結型 ~2枚
送 風 機	形式: MW-13 66CMM×34mmAq×3φ200v50Hz ×1.5Kw×6.9A ~1台
点 検 口	有効 100W×600H ~1ヶ所
ダクト口	500W×350H (□50×25×2.3) ~2ヶ所 相フランジ L25×25×3
差 圧 計	WO-70 (0~30mmAq) ~1台
製 品 重 量	約170Kg

OAF-1C

型 名	2F マイクロレボロキス実験室(1)
処 理 風 量	66 CMM
初期フィルタΔP	5 mmAq
機外初期ΔP	29 mmAq

